


9066630-X

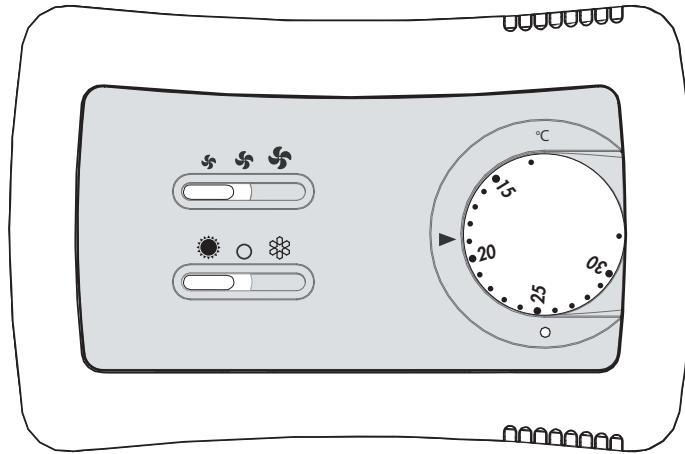

**MANUALE DI INSTALLAZIONE,
USO E MANUTENZIONE**


INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE MANUAL


**MANUEL D'INSTALLATION,
D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN**

HANDBUCH FÜR INSTALLATION, GEBRAUCH UND WARTUNG

MANUAL DE INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO

**РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ,
ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ**



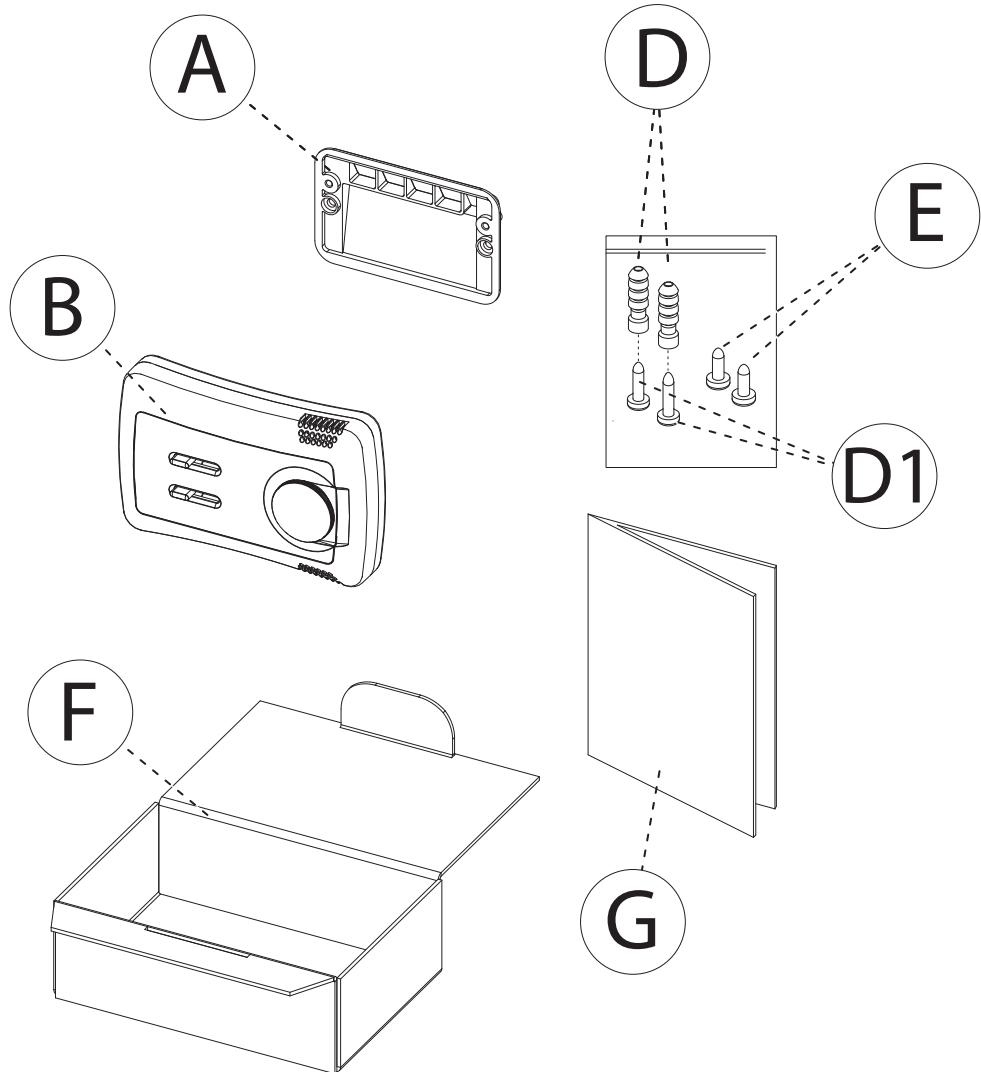

• CARATTERISTICHE TECNICHE DEL CONTROLLO

- 1) Scopo del dispositivo di comando: comando di unità **fan coil asincroni a tre velocità.**
 - 2) alimentazione: **230 Vac 50/60Hz**
 - 3) massimo carico commutabile: **2A 230Vac.**
 - 4) campo di regolazione del termostato: **da 15 a 30°C**
 - 5) temperatura di lavoro: **0/50°C**
 - 6) temperatura di stoccaggio: **-10 / +50 °C**
 - 7) contenitore: **ABS V0**
 - 8) protezione: **IP 20**
 - 9) connessione tramite morsettiera da circuito stampato
 - 10) Classe di isolamento: II
 - 11) Sezione dei conduttori: **Min 0.75mmq - Max 1.5mmq**
 - 12) Norma di riferimento: **CEI EN 60730**
-
-

• TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE CONTROL UNIT

- 1) The purpose of the control: **control of fancoil units asynchronous three-speed.**
 - 2) Power supply: **230 Vac 50/60Hz**
 - 3) maximum switchable load: **2A 230Vac.**
 - 4) Thermostat control range: **from 15 to 30°C**
 - 5) Operating temperature: **0/50°C**
 - 6) Storage temperature: **-10 / +50 °C**
 - 7) case: **V0 ABS**
 - 8) Protection class: **IP 20**
 - 9) Connection via printed circuit terminal board
 - 10) Class of insulation: II
 - 11) Cross section: **Min 0.75mmq - Max 1.5mmq**
 - 12) Reference standard: **CEI EN 60730**
-
-

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU CONTRÔLE

- 1) Le but du contrôle: **le contrôle des unités de ventilo-convection asynchrone à trois vitesses.**
 - 2) alimentation: **230 Vac 50/60Hz**
 - 3) maximum switchable load: **2A 230Vac.**
 - 4) Champ de réglage du thermostat: **de 15 à 30°C**
 - 5) température de fonctionnement: **0/50°C**
 - 6) température de stockage: **-10 / +50 °C**
 - 7) boîtier: **ABS V0**
 - 8) degré de protection: **IP 20**
 - 9) connexion par bornier fixé directement au circuit imprimé
 - 10) Classe d'isolation: II
 - 11) Section de conducteur: **Min 0.75mmq - Max 1.5mmq**
 - 12) Norme de référence: **CEI EN 60730**
-
-

• TECHNISCHE MERKMALE DES STEUERGERÄTES








- 1) Zweck der Steuerung: **Steuerung von Gebläsekonvektoren, asynchrone Drehgeschwindigkeit.**
 - 2) Spannungsversorgung: **230 Vac 50/60Hz**
 - 3) Maximale Lastschalt: **2A 230Vac.**
 - 4) Einstellbereich des Thermostats: **von 15 bis 30°C**
 - 5) Betriebstemperatur: **0/50°C**
 - 6) Lagertemperatur: **-10 / +50 °C**
 - 7) Gehäuse: **ABS V0**
 - 8) Schutzgrad: **IP 20**
 - 9) Anschluss mittels Klemmleiste an gedruckter Schaltung
 - 10) Isolationsklasse: II
 - 11) Leiterquerschnitt: **Min 0.75mmq - Max 1.5mmq**
 - 12) Referenz-Standard: **CEI EN 60730**
-
-







• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CONTROL

- 1) The purpose of the control: **control of fancoil units asynchronous three-speed.**
 - 2) alimentación: **230 Vac 50/60Hz**
 - 3) maximum switchable load: **2A 230Vac.**
 - 4) Campo de regulación del termostato: **de 15 a 30°C**
 - 5) temperatura de trabajo: **0/50°C**
 - 6) temperatura de almacenado: **-10 / +50 °C**
 - 7) contenedor: **ABS V0**
 - 8) protección: **IP 20**
 - 9) conexión mediante caja de bornes de circuito impreso
 - 10) Clase de aislamiento: II
 - 11) La sección del conductor:**Min 0.75mmq - Max 1.5mmq**
 - 12) Norma de referencia: **CEI EN 60730**
-
-

• КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1) Назначение устройства управления: **управление блоком анкойла с асинхронными трёхскоростными двигателями.**
- 2) питание: **230 В пер.т. 50/60 Гц**
- 3) максимальный коммутируемый ток: **2 А 230 В пер.т.**
- 4) диапазон регулировки термостата: **от 15 до 30°C**
- 5) рабочая температура: **0/50°C**
- 6) температура хранения: **-10 / +50 °C**
- 7) корпус: **ABS V0**
- 8) класс защиты: **IP 20**
- 9) подключение через клеммную колодку для печатной платы
- 10) Класс изоляции: II
- 11) Сечение проводников: **Мин. 0,75 кв.мм - Макс. 1,5 кв.мм**
- 12) Контрольный стандарт: **CEI EN 60730**

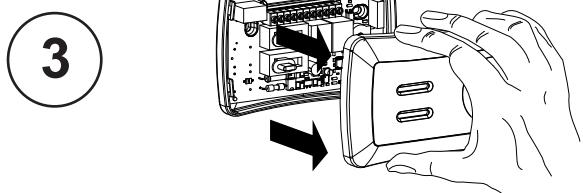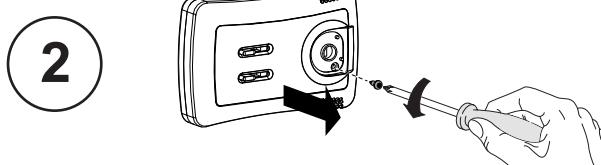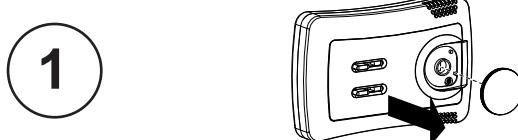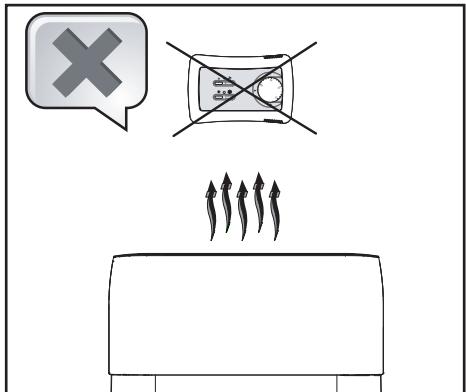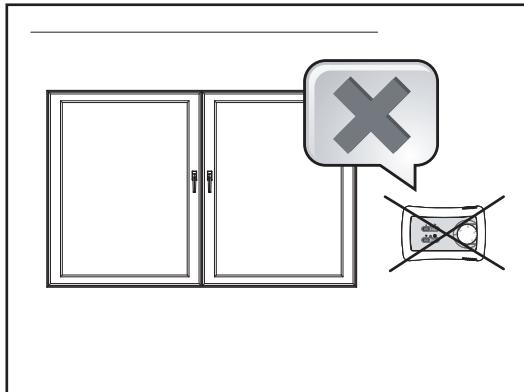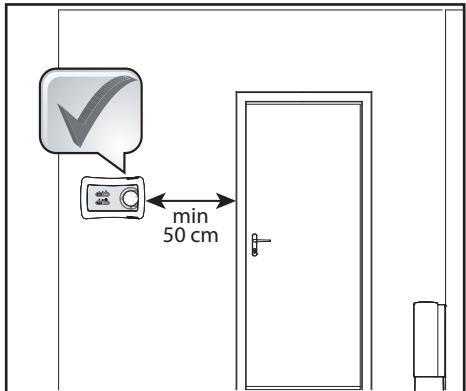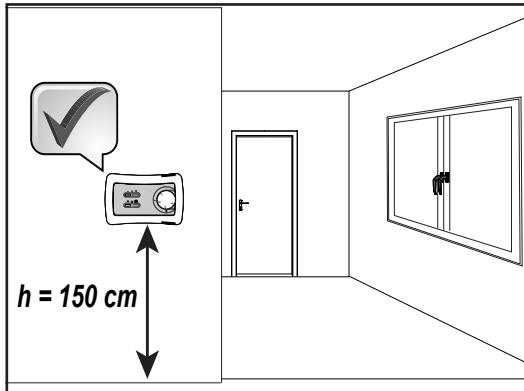

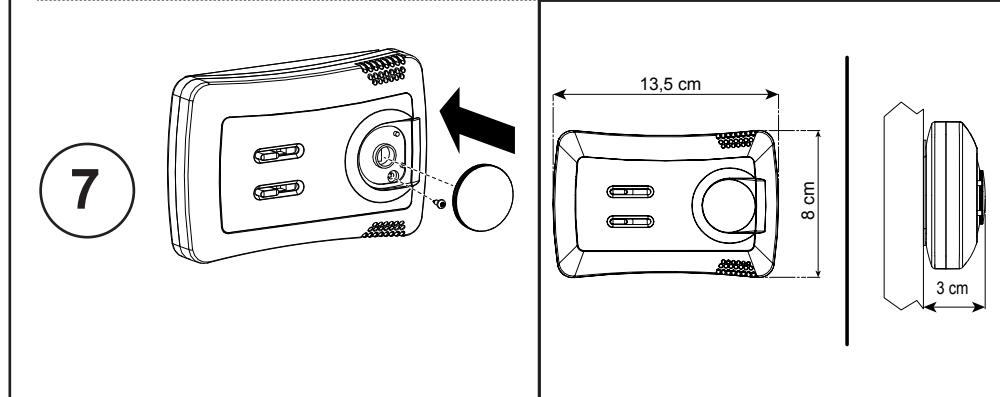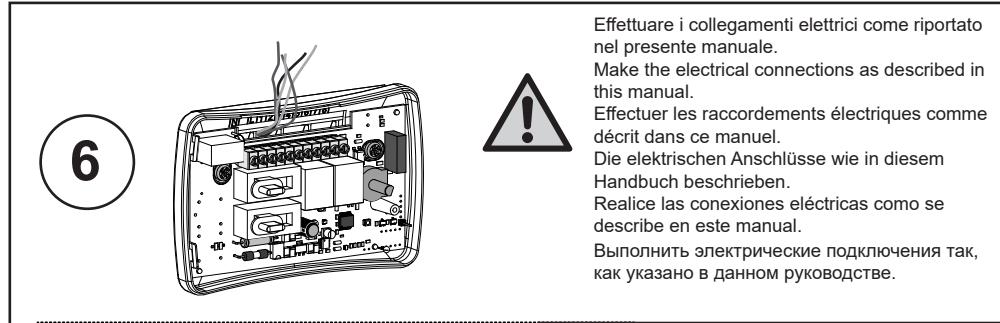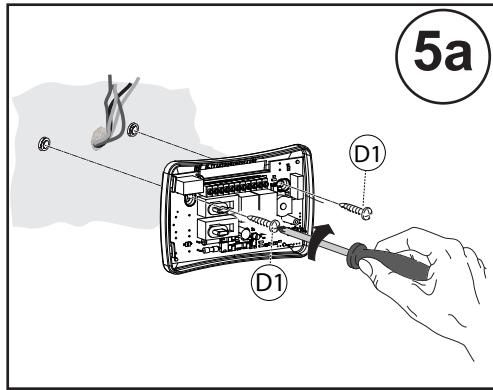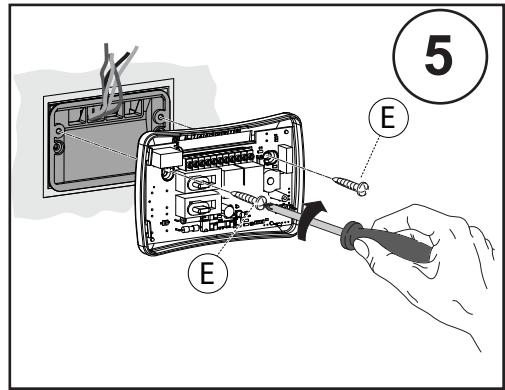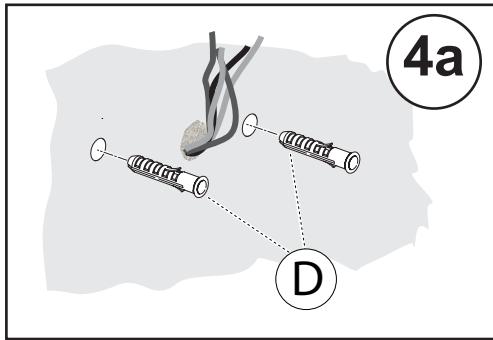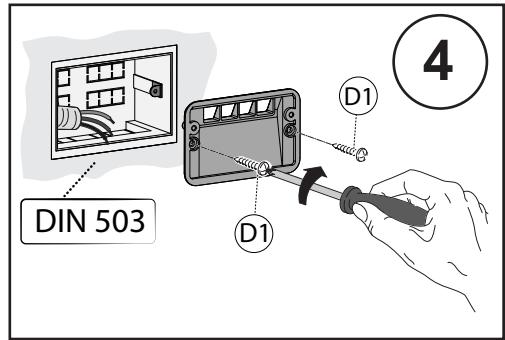


NOTE GENERALI

GENERAL NOTES

Istruzioni Originali

Le funzioni base del comando sono:

- Accensione e spegnimento del ventilconvettore.
- Impostazione della temperatura ambiente desiderata (SET).
- Possibilità di selezionare il ciclo di funzionamento estivo o invernale direttamente dai commutatori del comando.
- Selezione manuale delle tre velocità del ventilatore.
- Comando termostatico di apertura o chiusura (ON-OFF), sia nel ciclo estivo che in quello invernale, della valvola acqua (impianto a due tubi) o delle due valvole (impianto a quattro tubi).
- Comando adatto per ricevere la sonda di minima temperatura TMM (optional) unicamente per funzionamento in riscaldamento invernale.

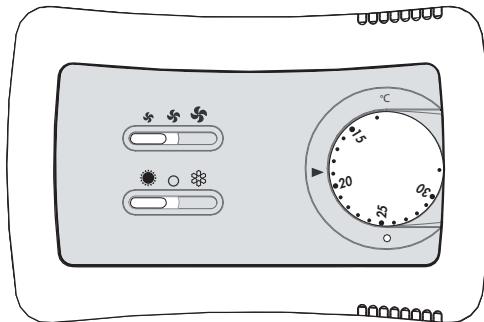

The basic functions of the control unit consist in:

- Turning the fan coil on and off
- Setting and reading the required room temperature (SET).
- Selecting the summer or winter operating cycle directly from the control switch.
- Manual selection of the three fan speeds
- In both summer and winter cycle, thermostatic control of opening and closing (ON/OFF) of the water valve (two-pipe installation) or the two valves (four-pipe installation).
- Control unit for use with TMM low temperature cut-out thermostat (optional) only for working in heating mode.



LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE PRIMA DI EFFETTUARE L'INSTALLAZIONE ED USARE IL COMANDO

READ THIS USER MANUAL CAREFULLY BEFORE INSTALLING AND USING THE CONTROLLER

NOUS VOUS RECOMMANDONS DE LIRE ATTENTIVEMENT CES NOTICES D'UTILISATION AVANT D'EFFECTUER L'INSTALLATION ET UTILISER LA COMMANDE

VOR DER INSTALLATION UND VOR DEM GEBRAUCH DES STEUERGERÄTS DIESES HANDBUCH AUFMERKSAM LESEN

LEER ATENTAMENTE EL PRESENTE MANUAL ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN Y DE USAR EL CONTROL

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ УСТАНОВКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ

Per qualsiasi manutenzione assicurarsi di aver tolto la tensione.

Montare il comando a parete facendo attenzione a posizionarlo sulla parete del locale da condizionare all'altezza di circa 1,5m, su una parete intermedia e lontano da fonti di calore e da correnti d'aria fredda

Alimentare con linea monofase 230V 50/60Hz rispettando le posizioni di Neutro e Linea.

Before carrying out maintenance, always isolate from voltage.

Mount the control unit to the wall, taking care to position it on an inner wall in the room being air-conditioned at a height of about 1.5 m, away from sources of heat and currents of cold air.

Set a single-phase line 230V 50/60Hz, respecting the neutral and the line position.

GENERALITES	ALLGEMEINE ANMERKUNGEN	NOTAS GENERALES	ПРИМЕЧАНИЕ: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
<p>Les fonctions de base de la commande sont:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mise en marche et arrêt du ventilo-convector Programmation de la température ambiante voulue (SET) Possibilité de sélectionner le cycle de fonctionnement été ou hiver directement à partir de commutateur de commande. Sélection manuelle des trois vitesses du ventilateur. Commande thermostatique d'ouverture ou de fermeture (ON-OFF), en cycle été comme en cycle hiver, de la vanne eau (installation à deux tubes) ou des deux vannes (installation à quatre tubes). Commande adaptée à recevoir la sonde de température minimum TMM (option) seulement pour fonctionnement en chauffage hivernale. 	<p>Die Grundfunktionen des Steuergeräts sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ein- und Ausschalten des Lüftungskonvektors Einstellung der gewünschten Raumtemperatur (SET) Möglichkeit des Einstellens von Sommer- oder Winterbetrieb direkt an den Schalter. Manuelle Einstellung der Ventilatordrehzahlen. Thermostatsteuerung des Wasserventils (ON-OFF) bei 2-Leiter-Systemen, oder der beiden Wasserventile bei 4-Leiter-Systemen in Kühl und Heizbetrieb. Diese Steuerung eignet sich zur Aufnahme der Mindeststandsonde TMM (Optional) nur bei Heizungsbetrieb. 	<p>Las funciones básicas del mando son:</p> <ul style="list-style-type: none"> Encendido y apagado del ventilador convector Introducción de la temperatura ambiente deseada (SET) Posibilidad de seleccionar el ciclo de funcionamiento verano o invierno directamente desde el conmutador del mando. Selección manual de las tres velocidades del ventilador. Mando termostático de abertura o cierre (ON-OFF), tanto en el ciclo de verano como en el de invierno, de la válvula de agua (instalación con dos tubos) o de las dos válvulas (instalación con cuatro tubos). Mando apto para recibir la sonda de mínima TMM (opción) solo en calefacción. 	<p>Функции устройства управления:</p> <ul style="list-style-type: none"> Включение и выключение фанкойла. Задание нужной температуры воздуха в помещении (НАСТРОЙКИ). Возможность выбора летнего или зимнего рабочего цикла непосредственно-управляющими переключающими устройствами. Выбор в ручном режиме 3 скоростей вентилятора. Термостатическое устройство управления открытия или закрытия (ВКЛ-ВЫКЛ), как для летнего, так и для зимнего цикла, водяного клапана (установка с 2 трубами) или двух клапанов (установка с 4 трубами). есть возможность подключиться к минимальной ТММ датчику (опция) только для работы зимой отопления.
<p>Avant toute opération d'entretien, s'assurer d'avoir coupé le courant.</p>	<p>Vor Wartungsarbeiten sicherstellen, dass die Spannung abgehängt ist.</p>	<p>Para efectuar cualquier mantenimiento asegurarse de haber quitado la tensión.</p>	<p>Для выполнения любого техобслуживания предварительно убедиться в том, что напряжение отключено.</p>
<p>Monter la commande murale en veillant à la placer sur le mur du local à conditionner à une hauteur de 1,5 m environ, sur une cloison et loin de sources de chaleur et de courants d'air froid.</p>	<p>Das Steuergerät an einer Innenwand in einer Höhe von zirka 1,5 m und fern von Wärmequellen und Kaltluftströmen montieren.</p>	<p>Montar el mando de pared poniendo atención en colocarlo en la pared del local a condicionar a una altura de 1,5 m aproximadamente, en un tabique y lejos de las fuentes de calor y de las corrientes de aire frío.</p>	<p>Монтировать устройство управления на стене, обратив внимание на то, что оно должно устанавливаться на стене в кондиционируемом помещении на высоте 1,5 м, желательно на промежуточной стене вдали от источников тепла и сквозняков.</p>
<p>Alimentez avec une ligne monophasée en 230V 50/60Hz en respectant les positions de neutre et de la ligne.</p>	<p>Mit einer einphasigen Leitung von 230V 50/60Hz speisen, die Neutral und Leitungspositionen beachten.</p>	<p>Alimentar eléctricamente con línea monofase 230v 50/60Hz respetando las posiciones de Neutro y Línea.</p>	<p>Подключать к сети электропитания однофазного тока 230 В 50/60 Гц, соблюдая правильность подключения нейтрального и сетевых проводов.</p>

UTILIZZO DEL COMANDO

USING THE CONTROL

1) Manopola impostazione temperatura (SET)

1) Temperature setting knob (SET)

2) LED rosso stato del relè (acceso = utenza attivata)

2) Relay status red LED (alight = load ON)

3) Comutatore velocità ventilatore:

3) Fan speed selector:




Bassa velocità ventilatore



Fan low speed



Media velocità ventilatore



Alta velocità ventilatore

Fan medium speed

4) Comutatore selezione modalità:

4) Selector for selection mode:



Stato di OFF



OFF mode



Estate - Aria Fredda




Summer - Cold Air



Inverno - Aria Calda



Winter - Warm Air

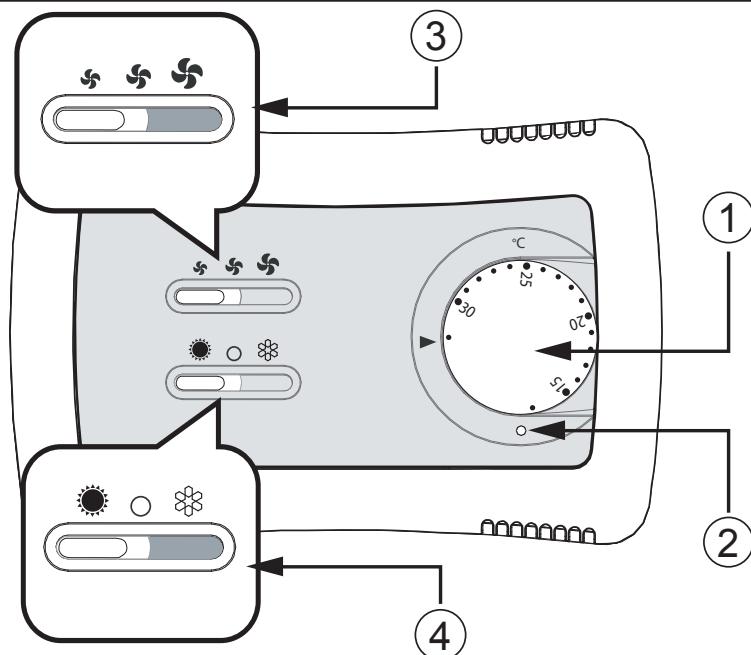

UTILISATION DE LA COMMANDE	GEBRAUCH DES STEUERGERÄTS	USO DEL CONTROL	С ПОМОЩЬЮ РЕГУЛЯТОРА				
1) Manette de réglage de la température (SET)	1) Temperatur-Wahlschalter (SET)	1) Mando de regulación de la temperatura (SET)	1) Регулятор задания температуры (НАСТРОЙКИ)				
2) Rouge (DEL) état du relais (Allumée = charge activée)	2) Rote Zustandsanzeige-LED des Relais (Leuchten = Verbraucher eingeschaltet)	2) LED roja de estado del relé (encendido = carga activada)	2) Красный СИД-индикатор состояния реле (горит = потребитель подключен)				
3) Commutateur de la vitesse du ventilateur:	3) Drehzahlstufenschalter des Ventilators:	3) Comutador de velocidad del ventilador:	3) Переключатель скорости вентилятора:				
	Vitesse réduite du ventilateur		Niedrige Ventilatorgeschwindigkeit		Velocidad baja del ventilador		Низкая скорость вентилятора
	Vitesse moyenne du ventilateur		Mittlere Ventilatorgeschwindigkeit		Velocidad media del ventilador		Средняя скорость вентилятора
	Vitesse élevée du ventilateur		Hohe Ventilatorgeschwindigkeit		Velocidad alta del ventilador		Высокая скорость вентилятора
4) Commutateur de Sélection modalités:	4) Umschalter :	4) Comutador de modalidad de funcionamiento	4) Переключатель выбора режима работы:				
	OFF		OFF		OFF		Состояние ВЫКЛ.
	été - air froid		Sommer kalte Luft		Verano - aire frio		Лето - Холодный воздух
	hiver - air chaud		Winter warme Luft		Invierno - aire caliente		Зима - Горячий воздух

LEGENDA**LEGEND****LÉGENDE**

MC	= Morsettiera del cablaggio
MFC	= Morsettiera del FAN COIL
M	= Motoventilatore
E	= Valvola acqua (IMPIANTO A 2 TUBI)
E1	= Valvola acqua CALDA o resistenza elettrica
E2	= Valvola acqua FREDDA
	= Estate - aria fredda
	= Inverno - aria calda
R1	= Resistenza elettrica

TMM = Sonda temperatura acqua

Q1	= Sezionatore con un polo protetto da fusibile (raccomandato)
MP	= Pompa di evacuazione condensa
B2	= Termostato di sicurezza a riarro automatico
B3	= Termostato di sicurezza a riarro manuale

GNYE = Giallo/Verde
RD = Rosso = Minima
OG = Arancio = Media
BK = Nero = Massima
BN = Marrone
BU = Blu

MC	= Wiring terminal board
MFC	= Fan coil terminal board
M	= Fan
E	= Water valve (two tube unit)
E1	= Hot water valve or electrical heater
E2	= Cold water valve
	= Summer - cold air
	= Winter - warm air

R1 = Resistenza elettrica
TMM = Sonda temperatura acqua

Q1	= Circuit breakers with one pole protected by fuse (recommended)
MP	= Condensate pump
B2	= Self reset safety thermostat
B3	= Manual reset safety thermostat

GNYE = Yellow/Green
RD = Red = Low
OG = Orange = Medium
BK = Black = High
BN = Brown
BU = Dark blue

MC	= Bornier du câblage
MFC	= Bornier du ventilo-convector
M	= Motoventilateur
E	= Vanne à eau (installation à 2 tubes)
E1	= Vanne eau chaude ou résistance électrique
E2	= Vanne eau froide
	= Eté - air froid
	= Hiver - air chaud

R1 = Résistance électrique
TMM = Sonde de température de l'eau

Q1	= Interrupteur avec une pôle protégé par fusible (recommandé)
MP	= Pompe d'évacuation des condensats
B2	= Thermostat à réarmement automatique
B3	= Thermostat à réarmement manuel

GNYE = Juane/Vert
RD = Rouge = Mini
OG = Orange = Moyenne
BK = Noir = Maxi
BN = Marron
BU = Bleu foncé

(A)	<ul style="list-style-type: none"> • Impianto senza valvole • Termostatazione sul motore 	(A)	<ul style="list-style-type: none"> • Without valves installation • Thermostatic control on the fan 	(A)	<ul style="list-style-type: none"> • Installation sans vannes • Thermostat sur le ventilateur
(B)	<ul style="list-style-type: none"> • Impianto 2 tubi (1 valvola) • Termostatazione sulla valvola 	(B)	<ul style="list-style-type: none"> • 2-tube installation (1 valve) • Thermostatic control on the valve 	(B)	<ul style="list-style-type: none"> • Installation à 2 tubes (1 vanne) • Thermostatation sur la vanne
(C)	<ul style="list-style-type: none"> • Impianto 4 tubi (2 valvole) • Termostatazione sulle valvole 	(C)	<ul style="list-style-type: none"> • 4-tube installation (2 valves) • Thermostatic control on the valves 	(C)	<ul style="list-style-type: none"> • Installation à 4 tubes (2 vannes) • Thermostatation sur les vannes

LEGENDE**LEYENDA****ЛЕГЕНДА**

MC	= Verdrahtungs-Klemmenbrett
MFC	= Klemmenbrett des FAN COIL
M	= Motorventilator
E	= Wasserventil (<i>Anlage mit zwei Rohren</i>)
E1	= Warmwasserventil oder Elektrischer Widerstand
E2	= Kaltwasserventil
	= Sommer - kalte Luft
	= Winter - warme Luft
R1	= Elektrischer Widerstand
TMM	= Wassertemperatufuhler

MC	= Borna de conexión de cableado
MFC	= Borna de conexión del ventiloconvector
M	= Motoventilador
E	= Válvula agua (sistema de climatización a 2 tubos)
E1	= Válvula agua caliente o resistencia eléctrica
E2	= Válvula agua fría
	= Verano - aire frío
	= Invierno - aire caliente
R1	= Resistencia eléctrica
TMM	= Sonda de temperatura del agua

MC	= Клеммная коробка кабельной проводки
MFC	= Клеммная коробка фанкойла
M	= Мотовентилятор
E	= Водяной клапан (<i>УСТАНОВКА С 2 ТРУБАМИ</i>)
E1	= Клапан ГОРЯЧЕЙ воды или электрического нагревательного элемента
E2	= Клапан ХОЛОДНОЙ воды
	= Лето - холодный воздух
	= Зима - горячий воздух
R1	= Электрический нагревательный элемент
TMM	= Температурный зонд воды

Q1	= Hauptschalter (empfohlen)
MP	= Kondensatpumpe
B2	= Thermostat mit automatischem Reset
B3	= Thermostat mit manuellem Reset
GNYE	= Gelb/Groen
RD	= Rot = Min
OG	= Orange = Med
BK	= Schwarz = Max
BN	= Braun
BU	= Blau

Q1	= Interruptor de maniobra seccionador de una polo protección con fusible (recomendado)
MP	= Bomba de evacuación de condensados
B2	= Termostato de rearme automático
B3	= Termostato de rearme manual
GNYE	= Amarillo/Verde
RD	= Rojo = Minima
OG	= Naranja = Media
BK	= Negro = Máxima
BN	= Marrón
BU	= Azul

Q1	= Отсекающий выключатель с полюсом, защищённым плавким предохранителем (рекомендуется)
MP	= Насос для вывода конденсата
B2	= Предохранительный термостат с автоматической перезарядкой
B3	= Предохранительный термостат с ручной перезарядкой
GNYE	= Жёлтый/Зелёный
RD	= Красный = Минимальная
OG	= Оранжевый = Средняя
BK	= Чёрный = Максимальная
BN	= Коричневый
BU	= Синий

(A)	<ul style="list-style-type: none"> • Ohne ventile-System • Temperaturregelung am Ventilator 	(A)	<ul style="list-style-type: none"> • Instalación sin válvulas • Termostatación sobre el ventilador 	(A)	<ul style="list-style-type: none"> • Установка без клапанов • Термостатическое устройство на двигателе
(B)	<ul style="list-style-type: none"> • 2-Leiter-System (1 Ventil) • Temperaturregelung der Ventil 	(B)	<ul style="list-style-type: none"> • Instalación con 2 tubos (1 válvula) • Termostatación sobre la válvula 	(B)	<ul style="list-style-type: none"> • Установка с 2 трубами (1 клапан) • Термостатическое устройство на клапане
(C)	<ul style="list-style-type: none"> • 4-Leiter-System (2 Ventilen) • Temperaturregelung der Ventile 	(C)	<ul style="list-style-type: none"> • Instalación con 4 tubos (2 válvulas) • Termostatación sobre las válvulas 	(C)	<ul style="list-style-type: none"> • Установка с 4 трубами (2 клапана) • Термостатическое устройство на клапанах

ELENCO SCHEMI ELETTRICI - LIST OF WIRING DIAGRAMS - LISTE DE SCHÉMAS ÉLECTRIQUES

DISEGNO	DESCRIZIONE COMPLETA
SE-0435	VENTIL _ COMANDO
SE-0436	VENTIL _ COMANDO_MASTER/SLAVE
SE-0437	VENTIL _ COMANDO_MASTER/SLAVE
SE-0444	CASSETTE _ COMANDO
SE-0446	CASSETTE _ COMANDO_MASTE/SLAVE
SE-0448	CASSETTE CON RESISTENZA ELETTRICA _ COMANDO
SE-0449	VENTILPARETE _ COMANDO
SE-0450	VENTILPARETE _ COMANDO_MASTER/SLAVE
SE-0451	VENTILPARETE CON RESISTENZA ELETTRICA _ COMANDO
SE-0709	VENTIL_RESIDENZIALE _ COMANDO
SE-0722	VENTIL_RESIDENZIALE _ COMANDO_MASTER/SLAVE

DRAWING	FULL DESCRIPTION
SE-0435	VENTIL _COMMAND
SE-0436	VENTIL _COMMAND WITH MASTER/SLAVE
SE-0437	VENTIL _COMMAND WITH MASTER/SLAVE
SE-0444	CASSETTE _COMMAND
SE-0446	CASSETTE _COMMAND WITH MASTER/SLAVE
SE-0448	CASSETTE WITH ELECTRIC RESISTANCE _COMMAND
SE-0449	HIGH WALL FAN COIL _COMMAND
SE-0450	HIGH WALL FAN COIL _COMMAND WITH MASTER/SLAVE
SE-0451	HIGH WALL FAN COIL WITH ELECTRIC RESISTANCE _COMMAND
SE-0709	VENTIL_RESIDENTIAL _COMMAND
SE-0722	VENTIL_RESIDENTIAL _COMMAND WITH MASTER/SLAVE


DESSINS	DESCRIPTION COMPLETE
SE-0435	VENTIL _COMMANDE
SE-0436	VENTIL _COMMANDE_MASTER/SLAVE
SE-0437	VENTIL _COMMANDE_MASTER/SLAVE
SE-0444	CASSETTE _COMMANDE
SE-0446	CASSETTE _COMMANDE_MASTER/SLAVE
SE-0448	CASSETTE AVEC CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE _COMMANDE
SE-0449	VENTILOCONVECTEUR MURAL _COMMANDE
SE-0450	VENTILOCONVECTEUR MURAL _COMMANDE_MASTER/SLAVE
SE-0451	VENTILOCONVECTEUR MURAL AVEC CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE _COMMANDE
SE-0709	VENTIL_RÉSIDENTIEL _COMMANDE
SE-0722	VENTIL_RÉSIDENTIEL _COMMANDE_MASTER/SLAVE

LISTE DER ELEKTROPLÄNE - LISTADO ESQUEMAS ELÉCTRICOS - ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОСХЕМ


ZEICHNUNG	KOMPLETTE BESCHREIBUNG
SE-0435	VENTIL_ELEKTRISCHE STEUERUNG
SE-0436	VENTIL_ELEKTRISCHE STEUERUNG_MASTER/SLAVE
SE-0437	VENTIL_ELEKTRISCHE STEUERUNG_MASTER/SLAVE
SE-0444	CASSETTE_ELEKTRISCHE STEUERUNG
SE-0446	CASSETTE_ELEKTRISCHE STEUERUNG_MASTER/SLAVE
SE-0448	CASSETTE MIT ELEKTRISCHER WIDERSTAND_ELEKTRISCHE STEUERUNG
SE-0449	WAND GEBLÄSEKONVEKTOR_ELEKTRISCHE STEUERUNG
SE-0450	WAND GEBLÄSEKONVEKTOR_ELEKTRISCHE STEUERUNG_MASTER/SLAVE
SE-0451	WAND GEBLÄSEKONVEKTOR MIT ELEKTRISCHER WIDERSTAND_ELEKTRISCHE STEUERUNG
SE-0709	VENTIL_FÜR WOHNGEBAUDE_ELEKTRISCHE STEUERUNG
SE-0722	VENTIL_FÜR WOHNGEBAUDE_ELEKTRISCHE STEUERUNG_MASTER/SLAVE

ILUSTRACIÓN	DESCRIPCIÓN COMPLETA
SE-0435	VENTIL_CONTROL
SE-0436	VENTIL_CONTROL_MASTER/SLAVE
SE-0437	VENTIL_CONTROL_MASTER/SLAVE
SE-0444	CASSETTE_CONTROL
SE-0446	CASSETTE_CONTROL_MASTER/SLAVE
SE-0448	CASSETTE CON RESISTENCIA ELÉCTRICA_CONTROL
SE-0449	VENTILOCONVECTOR DE PARED_CONTROL WM-TQR
SE-0450	VENTILOCONVECTOR DE PARED_CONTROL_MASTER/SLAVE
SE-0451	VENTILOCONVECTOR DE PARED CON RESISTENCIA ELÉCTRICA_CONTROL
SE-0709	VENTIL_RESIDENCIAL_CONTROL
SE-0722	VENTIL_RESIDENCIAL_CONTROL_MASTER/SLAVE


ЧЕРТЕЖ	ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ
SE-0435	ФАНКОЙЛ_УСТР.УПРАВЛЕНИЯ
SE-0436	ФАНКОЙЛ_УСТР.УПРАВЛЕНИЯ_ВЕДУЩИЙ/ВЕДОМЫЙ
SE-0437	ФАНКОЙЛ_УСТР.УПРАВЛЕНИЯ_ВЕДУЩИЙ/ВЕДОМЫЙ
SE-0444	КАССЕТНЫЙ_УСТР.УПРАВЛЕНИЯ
SE-0446	КАССЕТНЫЙ_УСТР.УПРАВЛЕНИЯ_ВЕДУЩИЙ/ВЕДОМЫЙ
SE-0448	КАССЕТНЫЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ НАГРЕВАТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ_УСТР.УПРАВЛЕНИЯ
SE-0449	НАСТЕННЫЙ ФАНКОЙЛ_УСТР.УПРАВЛЕНИЯ
SE-0450	НАСТЕННЫЙ ФАНКОЙЛ_УСТР.УПРАВЛЕНИЯ_ВЕДУЩИЙ/ВЕДОМЫЙ
SE-0451	НАСТЕННЫЙ ФАНКОЙЛ С НАГРЕВАТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ_УСТР.УПРАВЛЕНИЯ
SE-0709	ФАНКОЙЛ_жилой_УСТР.УПРАВЛЕНИЯ
SE-0722	ФАНКОЙЛ_жилой_УСТР.УПРАВЛЕНИЯ_ВЕДУЩИЙ/ВЕДОМЫЙ




A


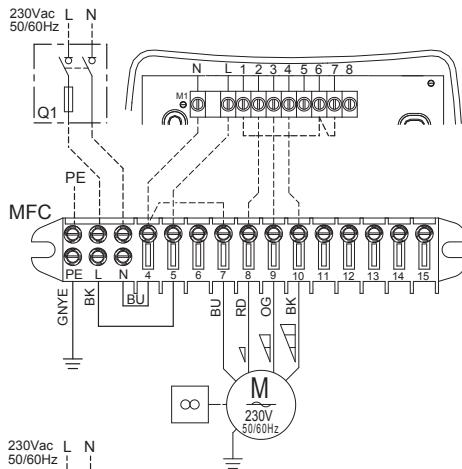


B

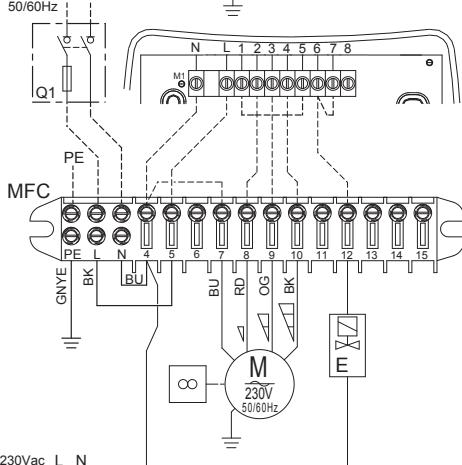


C

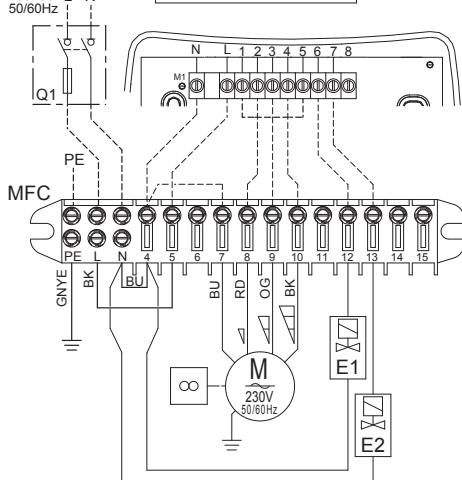


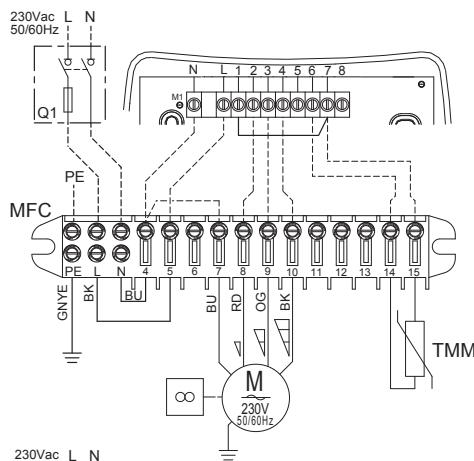



A
+TMM

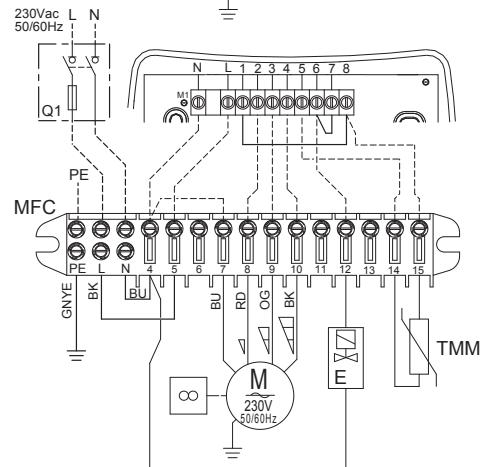


B
+TMM

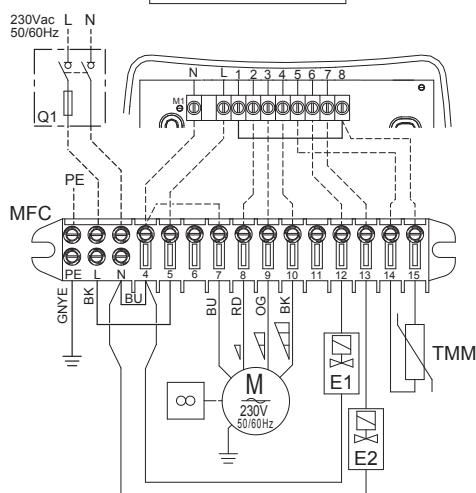

C
+TMM

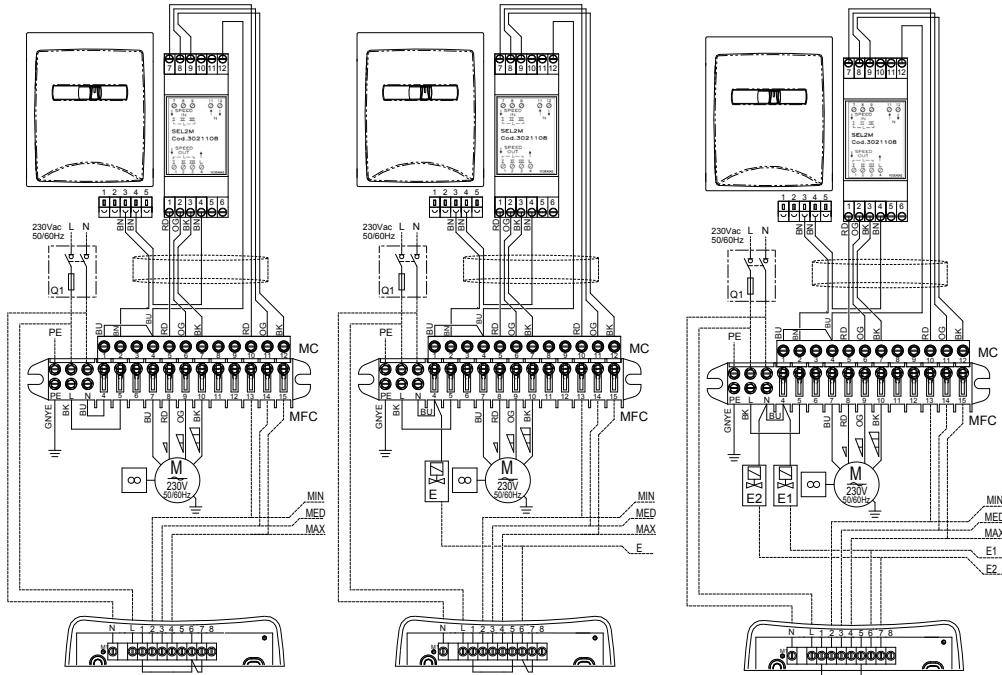
**A****B****C**



A


B

C

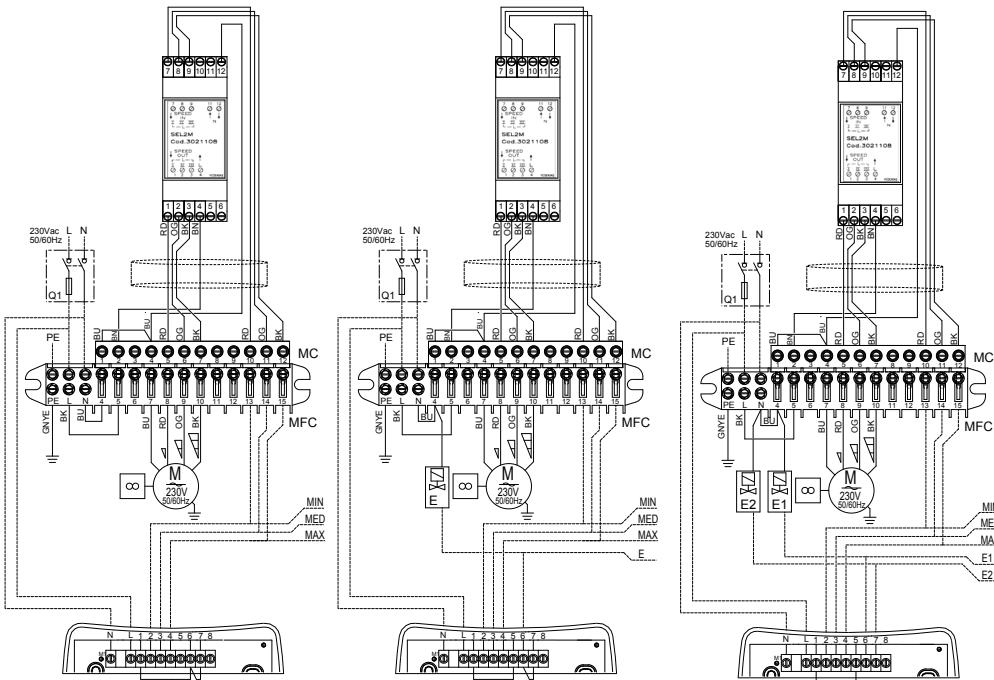




B

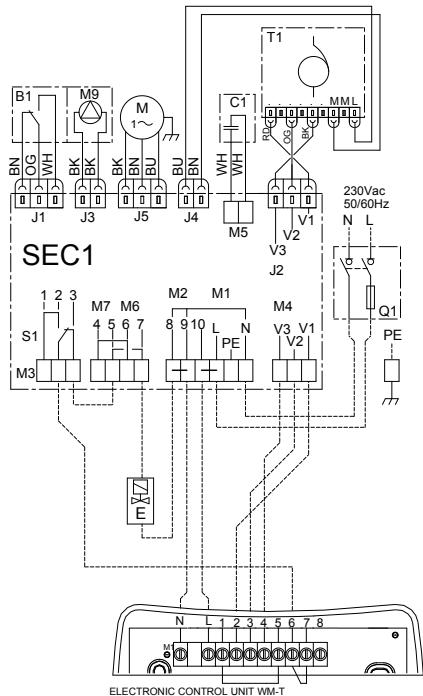


C

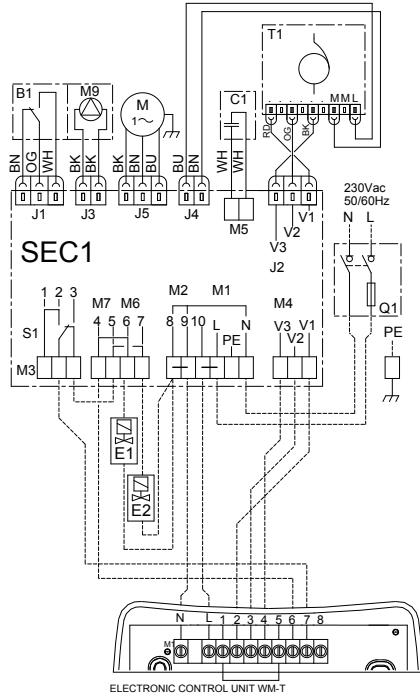


B



+TMM

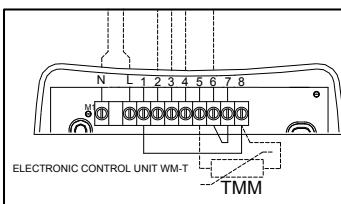


C

+TMM

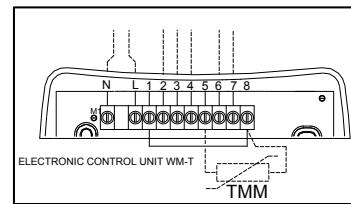

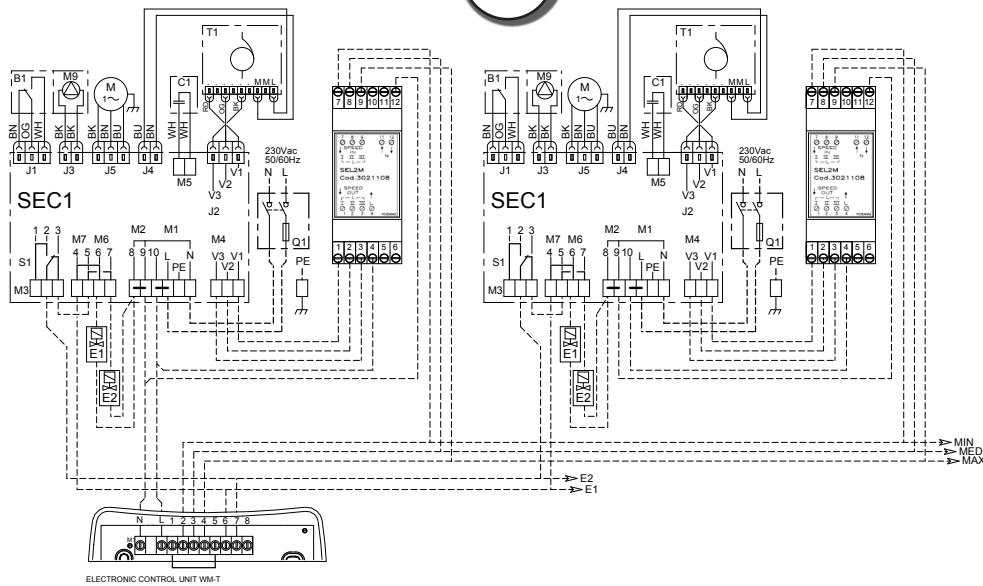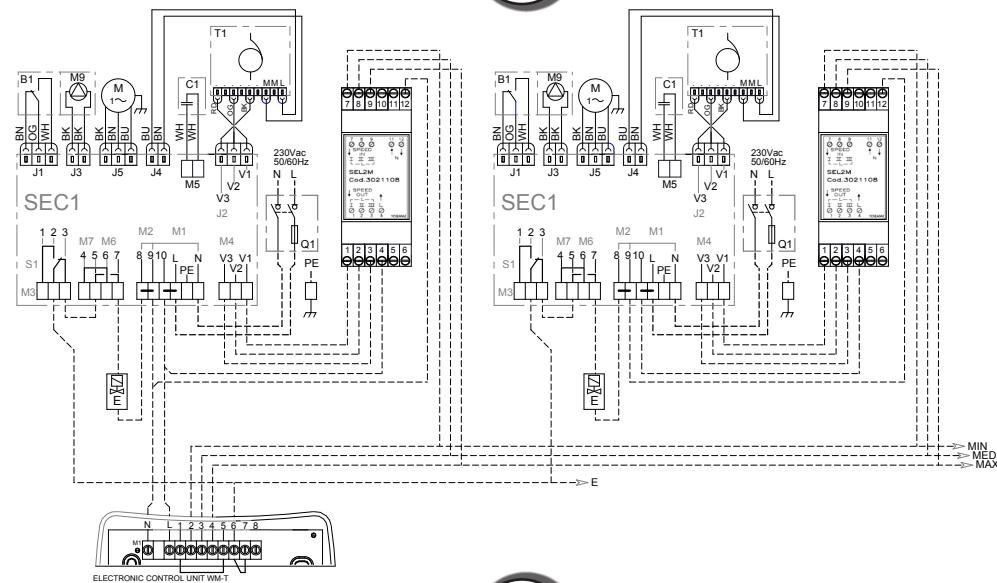

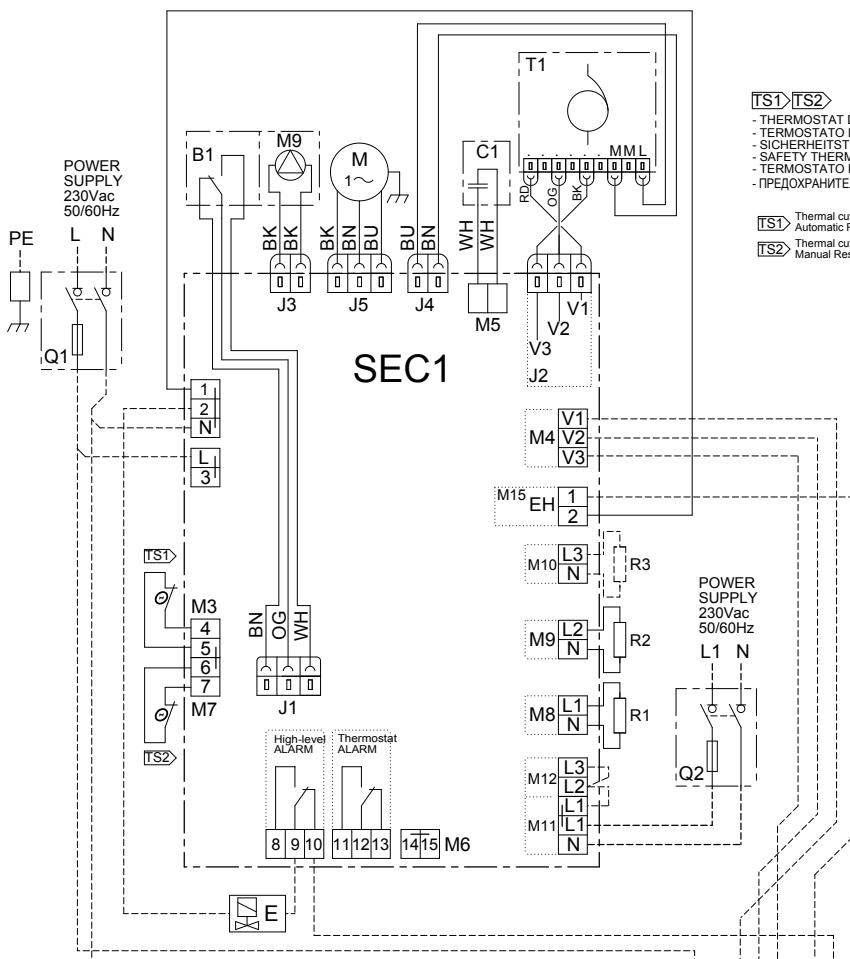

N.B.: non è possibile montare la sonda TMM su ventilconvettori con resistenza elettrica.


N.B.: you can not mount the TMM probe on fans with electric heater.



N.B.: vous ne pouvez pas monter la sonde TMM sur ventilo-conveuteurs avec la résistance électrique.

N.B.: Man kann die TMMProbe auf elektrische Ventilator-Konvektoren nicht montieren.


N.B.: no se puede montar la sonda TMM en Los ventiladores con la resistencia eléctrica.


Примечание: невозможно установить зонд TMM на фанкойлы с электрическим нагревательными элементами.



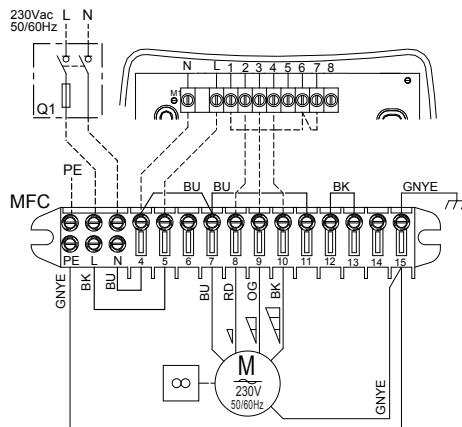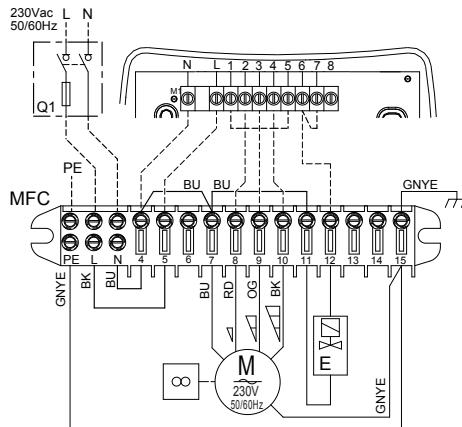
**A****B****B**

+ MP

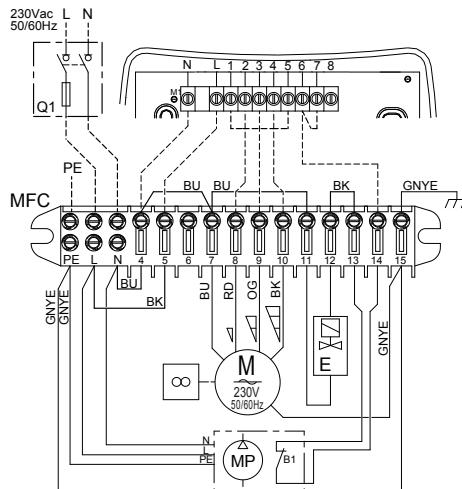


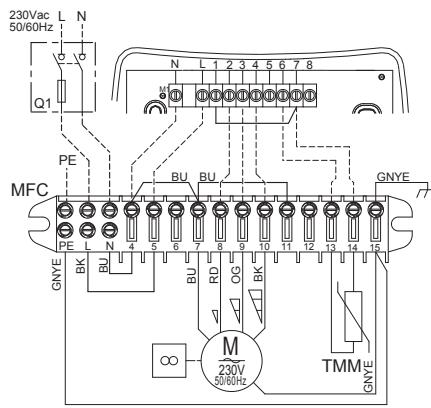

A
+TMM

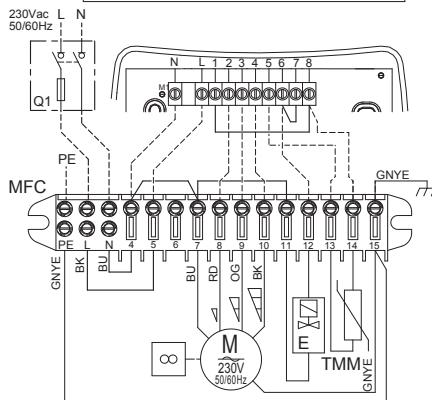


B
+TMM

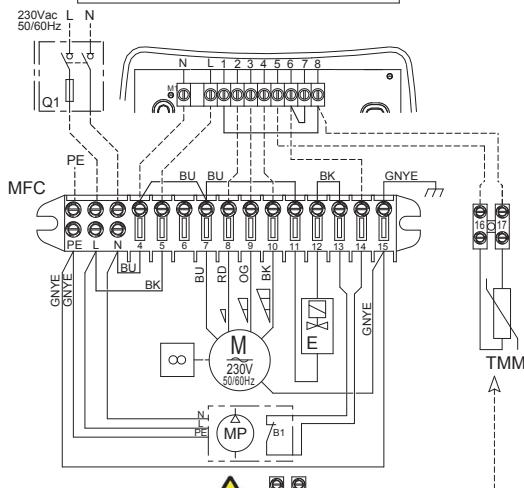



B
+TMM
+MP




SE0450

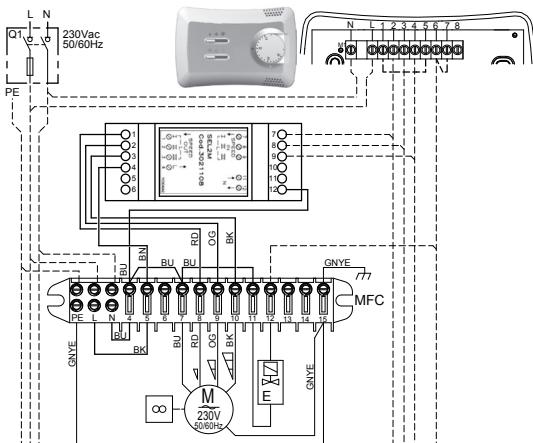

B

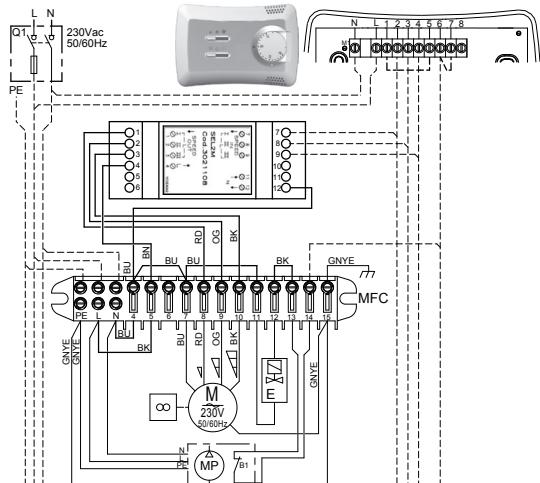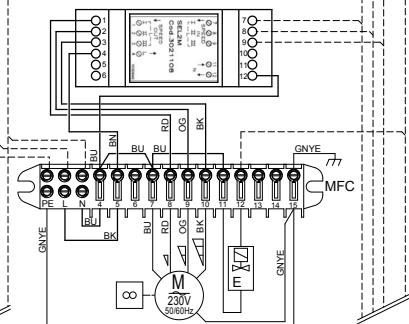

B
+ MP

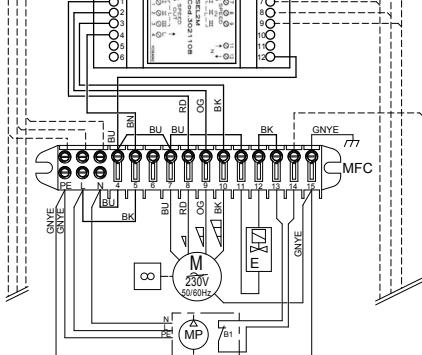



B



N.B.: non è possibile montare la sonda TMM su ventilconvettori con resistenza elettrica.


N.B.: you can not mount the TMM probe on fans with electric heater.

N.B.: vous ne pouvez pas monter la sonde TMM sur ventilo-convecteurs avec la résistance électrique.

N.B.: Man kann die TMMProbe auf elektrische Ventilator-Konvektoren nicht montieren.


N.B.: no se puede montar la sonda TMM en Los ventiladores con la resistencia eléctrica.


Примечание: невозможно установить зонд TMM на фанкойлы с электрическими нагревательными элементами.

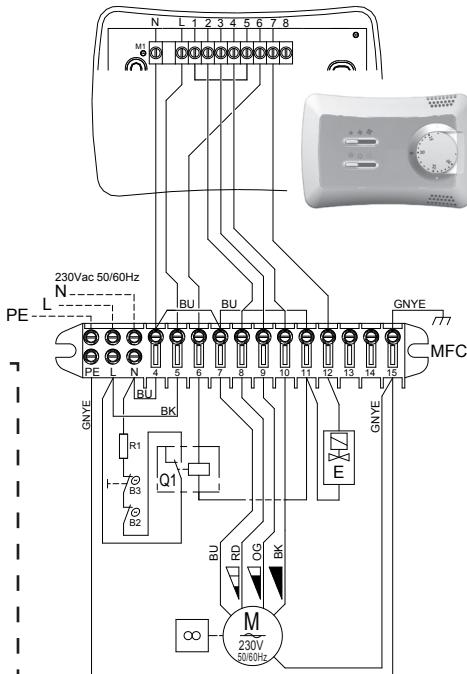


B

+ MP

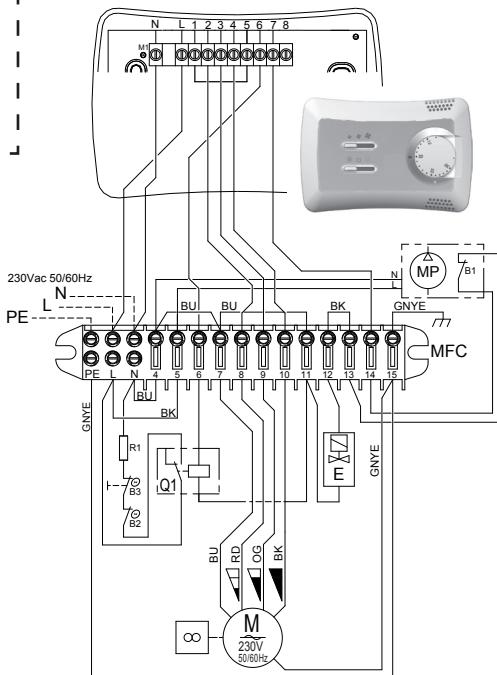





A

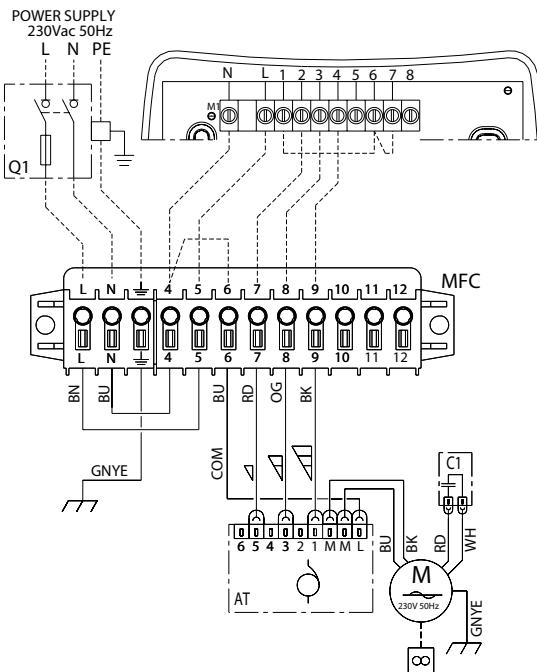


B

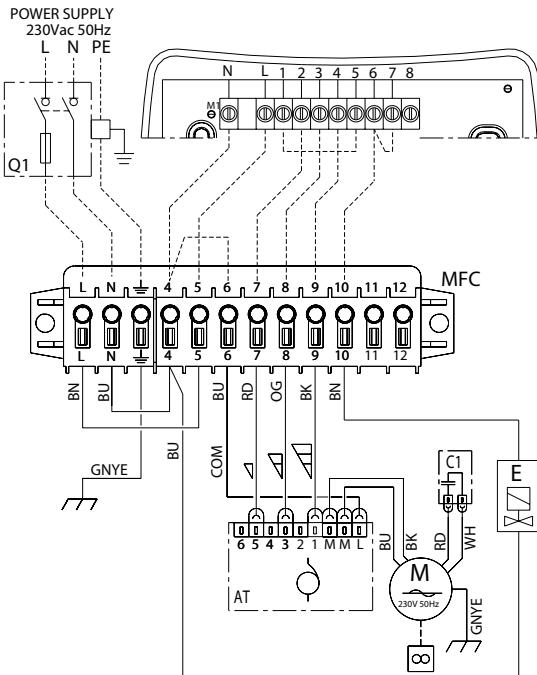


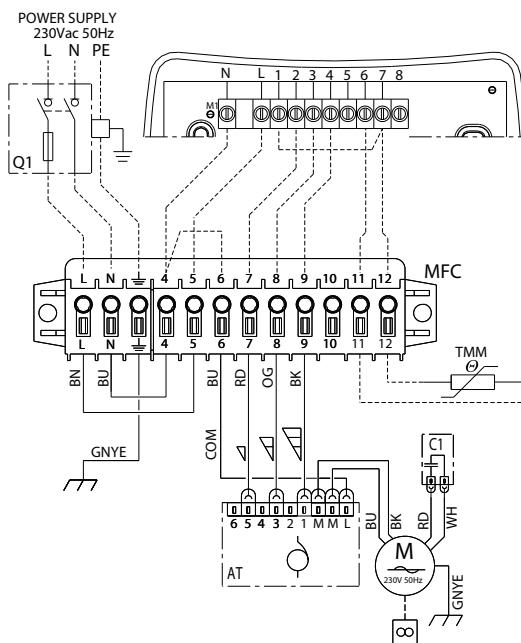

A
+TMM

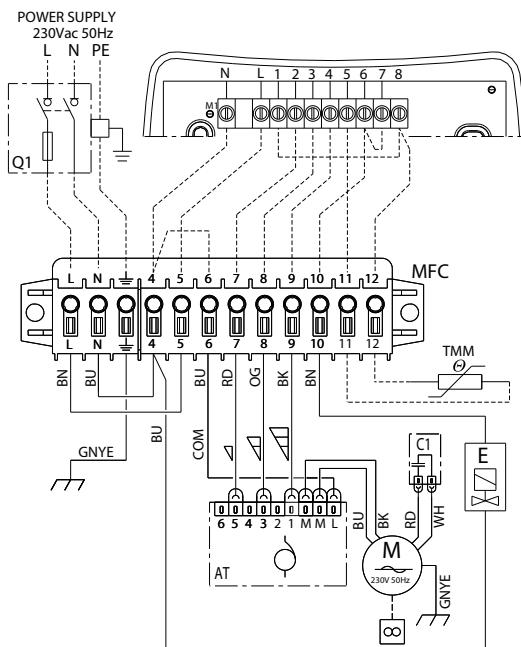


B
+TMM




Residential Fan Coil Unit

A

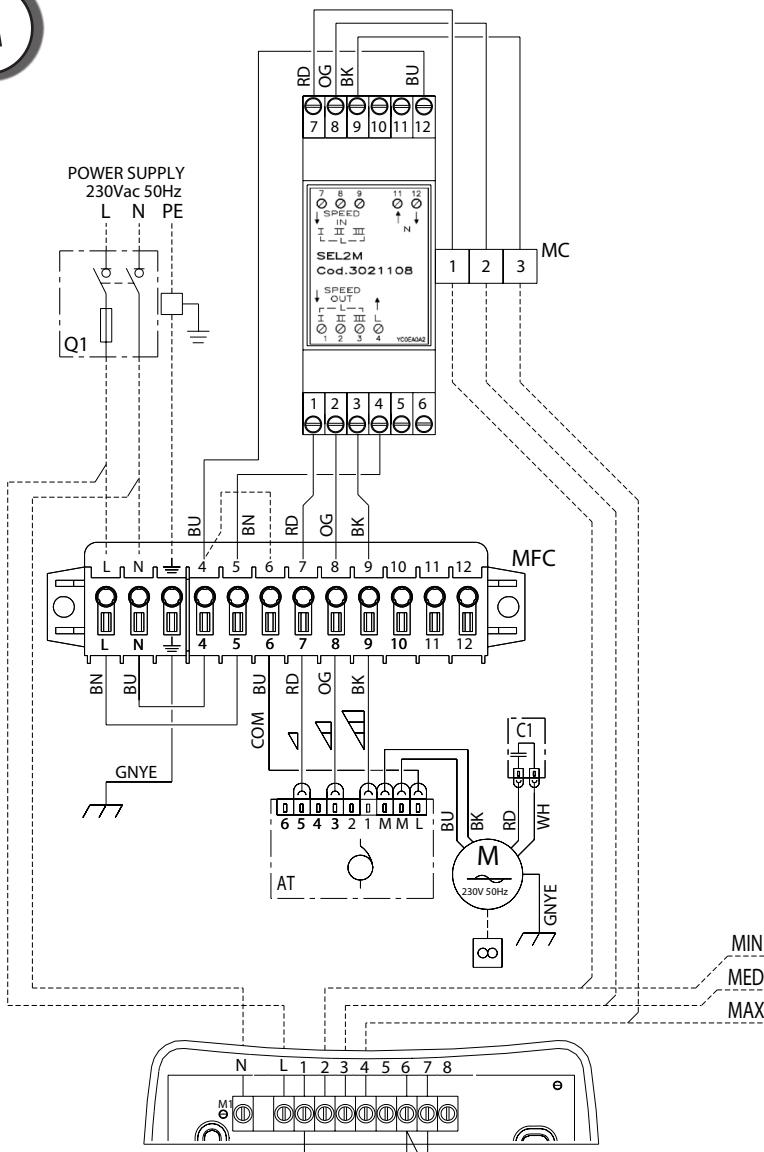




B

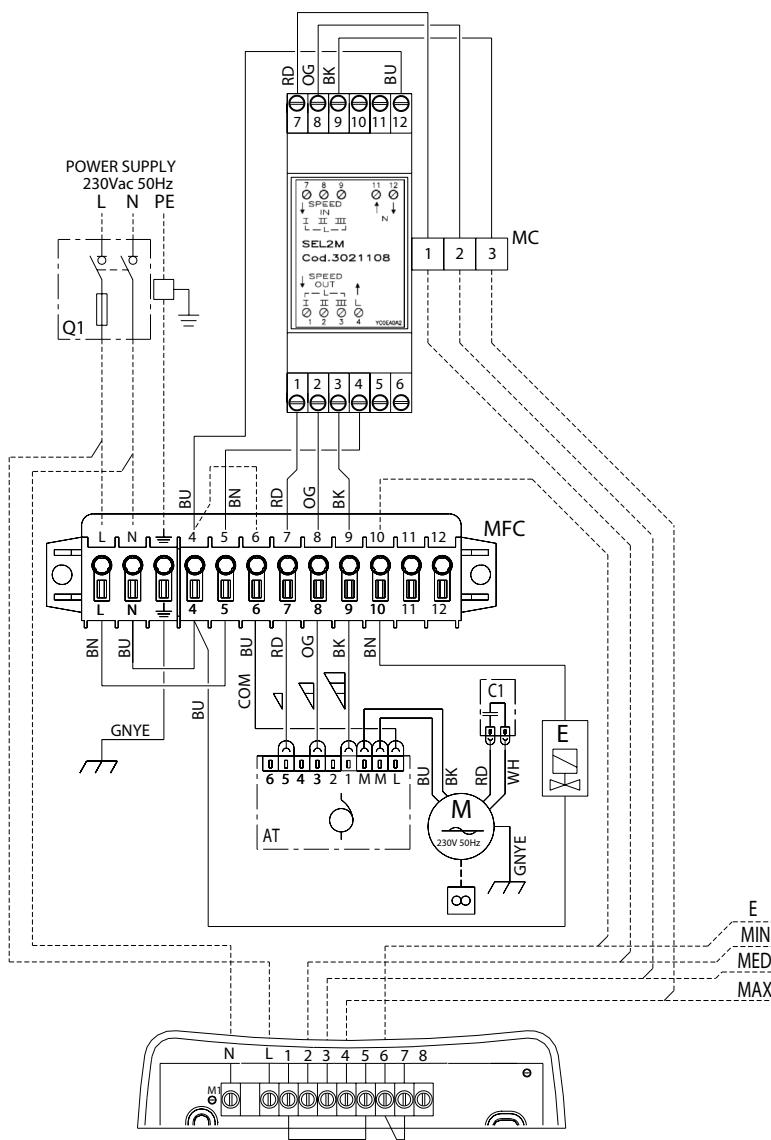

ACCESSORI

ACCESSORIES

TMM

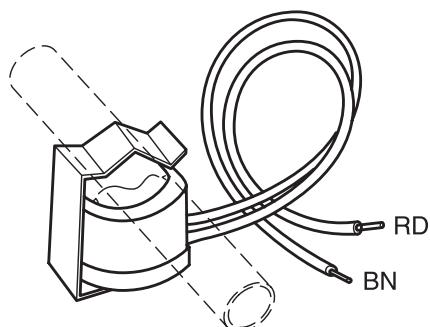

TMM – Cod. 9053048

SONDA DI MINIMA

Da posizionare in contatto con il tubo di alimentazione.

Valido per apparecchi funzionanti unicamente in inverno.

Arresta l'elettroventilatore quando la temperatura dell'acqua è inferiore ai 30°C, e lo fa ripartire quando questa raggiunge i 38°C.

TMM – Code 9053048

LOW TEMPERATURE CUT-OUT THERMOSTAT

Position in contact with the water supply pipe.

Valid for winter mode operation only.

Stops the fan when the water temperature drops below 30°C and starts it up again when the temperature reaches 38°C.

ACCESOIRES	ZUBEHÖRE	ACCESORIOS	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
<p>TMM – Code 9053048</p> <p>SONDE DE TEMPÉRATURE MINIMUM</p> <p>Doit être placée en contact avec le tuyau d'alimentation.</p> <p>Valide pour des appareils fonctionnant uniquement en hiver.</p> <p>Arrête le ventilateur quand la température de l'eau est inférieure à 30°C et le fait repartir quand elle atteint 38°C.</p>	<p>TMM – Art. Nr. 9053048</p> <p>MINDEST-TEMPERATURFÜHLER</p> <p>Diese Sonde wird in Kontakt mit dem Zuleitungsrohr angebracht.</p> <p>Gültig nur für den Heizbetrieb.</p> <p>Stoppt den Elektroventilator, wenn die Wassertemperatur unter 30°C liegt und setzt ihn wieder in Gang, wenn sie 38°C erreicht.</p>	<p>TMM – Cód. 9053048</p> <p>SONDA DE MÍNIMA</p> <p>A colocar en contacto con el tubo de alimentación.</p> <p>Vale para aparatos que funcionan sólo en invierno.</p> <p>Detiene el electro-ventilador cuando la temperatura del agua es inferior a los 30°C y lo pone de nuevo en marcha cuando la temperatura alcanza los 38°C.</p>	<p>TMM – Код 9053048</p> <p>ТЕРМОСТАТ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ</p> <p>Устанавливается на контакте с контуром горячей воды.</p> <p>Для агрегатов, работающих только на обогрев.</p> <p>Выключение вентилятора при температуре воды ниже 30°C и запуск вентилятора при температуре выше 38°C.</p>

